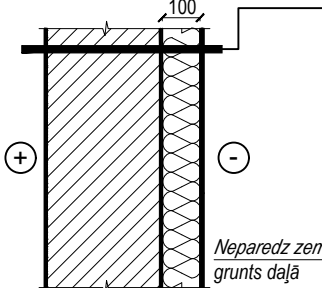

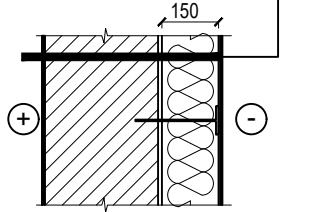

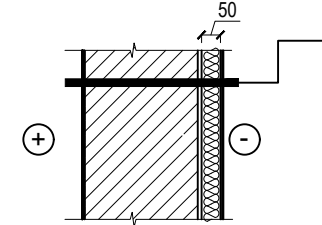
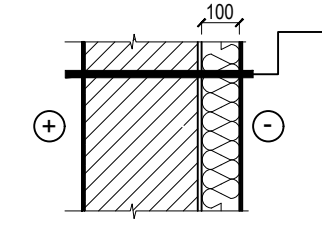



APZĪMĒJUMS, NOSAUKUMS	SIENU PĪRĀGI, M 1:20		PIEZĪMES	APZĪMĒJUMS, NOSAUKUMS	PĀRSĒGUMA PĪRĀGI, M 1:20		PIEZĪMES																																
C1 Cokola/pamatu siltinājums b=100mm, paredzot siltināt 1m zem grunts līmeņa		<table><tr><td>Izlīdzināts un sagatavots esošais cokols/pamatī</td><td></td></tr><tr><td>Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. (2 kārtās)</td><td>2 mm</td></tr><tr><td>Līmjava Baumit Supra FIX</td><td></td></tr><tr><td>Putupolistirols TENAPORS Extra EPS 150 (Tenax) ($\lambda \leq 0,034 W/(mK)$) (vai ekvivalents)</td><td>100 mm</td></tr><tr><td>Armējošā javas kārtā BAUMIT ProContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. - 2 kārtās</td><td>5 - 8 mm</td></tr><tr><td>Apmetums Baumit MPA35 vai ekvivalents (min. 20mm)</td><td></td></tr><tr><td>Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. šlakstu zonā 50mm augstumā no lietus novadjoslas</td><td></td></tr><tr><td>Fasādes krāsa Baumit SiliconColor</td><td></td></tr></table>	Izlīdzināts un sagatavots esošais cokols/pamatī		Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. (2 kārtās)	2 mm	Līmjava Baumit Supra FIX		Putupolistirols TENAPORS Extra EPS 150 (Tenax) ($\lambda \leq 0,034 W/(mK)$) (vai ekvivalents)	100 mm	Armējošā javas kārtā BAUMIT ProContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. - 2 kārtās	5 - 8 mm	Apmetums Baumit MPA35 vai ekvivalents (min. 20mm)		Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. šlakstu zonā 50mm augstumā no lietus novadjoslas		Fasādes krāsa Baumit SiliconColor		Pirms hidroizolācijas uzklāšanas, pamatu un cokola daļā mehāniski vai ar augstspiediena ūdensstrūklu attīrīt palikušo grunti un smilšu paliekas, nokalt esošo, nodrupušo apmetumu. Nodrošināt virsmas izlīdzināšanu, ievērojot 20mm/m līdzenumu. Izmantot grunti Baumit Tiefengrund, javu Baumit Beton 30.	S5 Sienas pie pagraba ieejas siltinājums 70mm		<table><tr><td>Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārside (sk. piezīmes)</td><td></td></tr><tr><td>Līmjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents</td><td></td></tr><tr><td>Kooltherm K5 Apmetuma fasādes plāksne $\lambda \leq 0,022 W/(mK)$ vai ekvivalenta</td><td>70 mm</td></tr><tr><td>Armējošā javas kārtā BAUMIT ProContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. I fas. stiprības zonā - stiklašķiedras siets 2 kārtās</td><td>5 - 8 mm</td></tr><tr><td>Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta</td><td></td></tr><tr><td>Gatavais tonētais silikona apmetums Baumit SiliconColor vai ekvivalents. Maksimālais grauda izmērs 2 mm.</td><td></td></tr></table>	Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārside (sk. piezīmes)		Līmjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents		Kooltherm K5 Apmetuma fasādes plāksne $\lambda \leq 0,022 W/(mK)$ vai ekvivalenta	70 mm	Armējošā javas kārtā BAUMIT ProContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. I fas. stiprības zonā - stiklašķiedras siets 2 kārtās	5 - 8 mm	Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta		Gatavais tonētais silikona apmetums Baumit SiliconColor vai ekvivalents. Maksimālais grauda izmērs 2 mm.						
Izlīdzināts un sagatavots esošais cokols/pamatī																																							
Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. (2 kārtās)	2 mm																																						
Līmjava Baumit Supra FIX																																							
Putupolistirols TENAPORS Extra EPS 150 (Tenax) ($\lambda \leq 0,034 W/(mK)$) (vai ekvivalents)	100 mm																																						
Armējošā javas kārtā BAUMIT ProContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. - 2 kārtās	5 - 8 mm																																						
Apmetums Baumit MPA35 vai ekvivalents (min. 20mm)																																							
Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. šlakstu zonā 50mm augstumā no lietus novadjoslas																																							
Fasādes krāsa Baumit SiliconColor																																							
Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārside (sk. piezīmes)																																							
Līmjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents																																							
Kooltherm K5 Apmetuma fasādes plāksne $\lambda \leq 0,022 W/(mK)$ vai ekvivalenta	70 mm																																						
Armējošā javas kārtā BAUMIT ProContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. I fas. stiprības zonā - stiklašķiedras siets 2 kārtās	5 - 8 mm																																						
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta																																							
Gatavais tonētais silikona apmetums Baumit SiliconColor vai ekvivalents. Maksimālais grauda izmērs 2 mm.																																							
S1 Ārsienas siltinājums ar fasādes akmens vati b=150mm		<table><tr><td>Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārside (sk. piezīmes)</td><td></td></tr><tr><td>Līmjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents</td><td></td></tr><tr><td>Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - $\lambda \leq 0,036 W/(mK)$</td><td>150 mm</td></tr><tr><td>Armējošā javas kārtā BAUMIT ProContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. I fas. stiprības zonā - stiklašķiedras siets 2 kārtās</td><td>5 - 8 mm</td></tr><tr><td>Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta</td><td></td></tr><tr><td>Gatavais tonētais silikona apmetums Baumit SiliconColor vai ekvivalents. Maksimālais grauda izmērs 2 mm.</td><td></td></tr></table>	Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārside (sk. piezīmes)		Līmjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents		Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - $\lambda \leq 0,036 W/(mK)$	150 mm	Armējošā javas kārtā BAUMIT ProContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. I fas. stiprības zonā - stiklašķiedras siets 2 kārtās	5 - 8 mm	Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta		Gatavais tonētais silikona apmetums Baumit SiliconColor vai ekvivalents. Maksimālais grauda izmērs 2 mm.		Pirms siltumizolācijas izbūves pārliecināties par fasādes līdzenumu, lai nodrošinātu siltumizolācijas materiāla blīvu piekļaušanos sienai, t.sk. nodrošināt gruntešanu. Atsevišķās vietās atjaunot izkritušos ķieģelus. Ja ķieģelis izdrupis vairāk kā 1/3, tas jāpārmūrē! Izdrupušo ķieģeļu atjaunošanai/ pārmūrēšanai izmantot grunti Baumit TiefenGrund un javu Baumit MM 50.	S6 Lodžiju margu izbūve un siltināšana ar akmensvati b=150mm		<table><tr><td>Iekštelpu krāsa - saskaņojama ar Pasūtītāju</td><td></td></tr><tr><td>Špaktele Baumit Fino Bello vai ekviv.</td><td></td></tr><tr><td>Ģipša mašīnapmetums Baumit Ratio Glatt vai ekviv.</td><td></td></tr><tr><td>Grunts Baumit Gypsum Primer vai ekviv.</td><td></td></tr><tr><td>Jauns gāzbetona mūris BAUROC (Aeroc) Classic vai ekviv. b=150; h=200</td><td>150 mm</td></tr><tr><td>Līmjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents</td><td></td></tr><tr><td>Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - $\lambda \leq 0,036 W/(mK)$</td><td>150 mm</td></tr><tr><td>Armējošā javas kārtā BAUMIT ProContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. I fas. stiprības zonā - stiklašķiedras siets 2 kārtās</td><td></td></tr><tr><td>Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta</td><td></td></tr><tr><td>Gatavais tonētais silikona apmetums Baumit SiliconColor vai ekvivalents. Maksimālais grauda izmērs 2 mm.</td><td></td></tr></table>	Iekštelpu krāsa - saskaņojama ar Pasūtītāju		Špaktele Baumit Fino Bello vai ekviv.		Ģipša mašīnapmetums Baumit Ratio Glatt vai ekviv.		Grunts Baumit Gypsum Primer vai ekviv.		Jauns gāzbetona mūris BAUROC (Aeroc) Classic vai ekviv. b=150; h=200	150 mm	Līmjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents		Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - $\lambda \leq 0,036 W/(mK)$	150 mm	Armējošā javas kārtā BAUMIT ProContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. I fas. stiprības zonā - stiklašķiedras siets 2 kārtās		Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta		Gatavais tonētais silikona apmetums Baumit SiliconColor vai ekvivalents. Maksimālais grauda izmērs 2 mm.		
Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārside (sk. piezīmes)																																							
Līmjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents																																							
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - $\lambda \leq 0,036 W/(mK)$	150 mm																																						
Armējošā javas kārtā BAUMIT ProContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. I fas. stiprības zonā - stiklašķiedras siets 2 kārtās	5 - 8 mm																																						
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta																																							
Gatavais tonētais silikona apmetums Baumit SiliconColor vai ekvivalents. Maksimālais grauda izmērs 2 mm.																																							
Iekštelpu krāsa - saskaņojama ar Pasūtītāju																																							
Špaktele Baumit Fino Bello vai ekviv.																																							
Ģipša mašīnapmetums Baumit Ratio Glatt vai ekviv.																																							
Grunts Baumit Gypsum Primer vai ekviv.																																							
Jauns gāzbetona mūris BAUROC (Aeroc) Classic vai ekviv. b=150; h=200	150 mm																																						
Līmjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents																																							
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - $\lambda \leq 0,036 W/(mK)$	150 mm																																						
Armējošā javas kārtā BAUMIT ProContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. I fas. stiprības zonā - stiklašķiedras siets 2 kārtās																																							
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta																																							
Gatavais tonētais silikona apmetums Baumit SiliconColor vai ekvivalents. Maksimālais grauda izmērs 2 mm.																																							
S1* Ārsienas siltinājums ar fasādes akmens vati b=100mm																																							
S2 Pagraba kāpņu telpas un dzīvokļa sienas siltinājums ar fasādes akmens vati b=50mm		<table><tr><td>Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārside (sk. piezīmes)</td><td></td></tr><tr><td>Līmjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents</td><td></td></tr><tr><td>Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - $\lambda \leq 0,036 W/(mK)$</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>Armējošā javas kārtā BAUMIT ProContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.</td><td>-5 mm</td></tr></table>	Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārside (sk. piezīmes)		Līmjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents		Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - $\lambda \leq 0,036 W/(mK)$	50 mm	Armējošā javas kārtā BAUMIT ProContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.	-5 mm	Nodrošināt virsmas izlīdzināšanu, ievērojot 20mm/m līdzenumu. Nelielus nelīdzienumus var līdzināt ar līmjavu Baumit ProContact. Būtiski līdzināšanas darbiem rīkoties līdzīgi kā cokola risinājumā.																												
Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārside (sk. piezīmes)																																							
Līmjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents																																							
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - $\lambda \leq 0,036 W/(mK)$	50 mm																																						
Armējošā javas kārtā BAUMIT ProContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.	-5 mm																																						
S3 Kāpņu telpas sienu siltināšana bēniņu daļā b=100mm		<table><tr><td>Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārside (sk. piezīmes)</td><td></td></tr><tr><td>Līmjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents</td><td></td></tr><tr><td>Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - $\lambda \leq 0,036 W/(mK)$</td><td>100 mm</td></tr><tr><td>Armējošā javas kārtā BAUMIT ProContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.</td><td>-5 mm</td></tr></table>	Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārside (sk. piezīmes)		Līmjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents		Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - $\lambda \leq 0,036 W/(mK)$	100 mm	Armējošā javas kārtā BAUMIT ProContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.	-5 mm	Paneļu un lodžiju daļā, kur virsma ir līdzena un cieta, nodrošināt to apstrādi ar abrazīvu materiālu, tā pastiprinot montējamo materiālu noturību. Aizpildīt izkritušo starppaneļu savienojuma šuvju javu (Baumit ProContact)																												
Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārside (sk. piezīmes)																																							
Līmjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents																																							
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - $\lambda \leq 0,036 W/(mK)$	100 mm																																						
Armējošā javas kārtā BAUMIT ProContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.	-5 mm																																						
S4 Kāpņu telpu sienu remonts		<table><tr><td>Esoša iekšside</td><td></td></tr><tr><td>Grunts Baumit Super Primer vai ekviv.</td><td></td></tr><tr><td>Špaktele Baumit MPI 35 vai ekviv.</td><td></td></tr><tr><td>Špaktele Baumit Glema Brilliant vai ekviv.</td><td></td></tr><tr><td>Iekštelpu krāsa - saskaņojama ar Pasūtītāju</td><td></td></tr></table>	Esoša iekšside		Grunts Baumit Super Primer vai ekviv.		Špaktele Baumit MPI 35 vai ekviv.		Špaktele Baumit Glema Brilliant vai ekviv.		Iekštelpu krāsa - saskaņojama ar Pasūtītāju		Atbilstoši ETAG 004 I fasādes stiprības zonā armējošā javas kārtā ar stiklašķiedras sietu jāiek divās kārtās																										
Esoša iekšside																																							
Grunts Baumit Super Primer vai ekviv.																																							
Špaktele Baumit MPI 35 vai ekviv.																																							
Špaktele Baumit Glema Brilliant vai ekviv.																																							
Iekštelpu krāsa - saskaņojama ar Pasūtītāju																																							

Piezīmes:

1. Materiālu iebūvi veikt saskaņā ar ražotāju norādījumiem;
2. Veicot pagrabā pārseguma siltināšanu, pēc iespējas demontēt (izzāgēt) esošo dzīvokļu īpašnieku noliktavu sienas, durvis tādā apmērā, lai nodrošinātu siltumizolācijas materiāla montāžu nepieciešamā biezumā. Pēc siltināšanas veikt esošo dzīvokļu īpašnieku nodalījumu, noliktavu sienu un durvju nostiprināšanu;
3. Pagrabā inženierkomunikācijas pēc iespējas montēt virs siltumizolācijas materiāla;
4. Elektroinstalācijas vadus ievietot tam paredzētos penāļos, ja nav iespējams tos montēt virs siltumizolācijas slāņa;
5. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalents materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskaņā vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji;
6. Siltumizolācijas plāksņu stiprināšanai paredzēt 6 dibelūs uz m² cokola daļā, 8 dibelūs uz m² fasādē. Fasāžu stūros palielināt dibelņu skaitu par 20% siltumizolācijas plāksņu šuvēs.

Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN: 42103044336 B.K. reģ. nr.: I2232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv  LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS				Pasūtītājs: A/S "Olaimes ūdens un siltums" reģistrācijas Nr. 50003182001 Kūdras iela 27, Olaime, LV-2114								
				Būvprojekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana								
				Objekta adrese: Gaismas iela 5, Stūnīši, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127								
BPDV		G.Ābelīte								Lapas nosaukums: SIENU PĪRĀGI		
Izstrādāja		J.Jaunsleinis										