


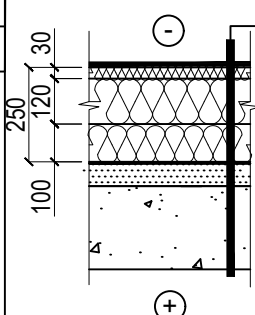




PĀRSEGUMU PĪRĀGI, M 1:20

APZĪMĒJUMS, NOSAUKUMS	APRAKSTS			PIEZĪMES	APZĪMĒJUMS, NOSAUKUMS	APRAKSTS			PIEZĪMES		
P1 <i>Pagraba griestu siltināšana</i>		<i>Esošais pārsegums (pēc nepieciešamības tīrīts, līdzināts)</i>			Ja konstatēta nenoturīga pagraba griestu virsma (kritīs vai tml.), veikt tā tīrīšanu! Veicot virsmas sagatavošanu, novērst javas pildījuma drupšanu no pagraba un kāpņu telpas griestiem. Izkalē esošo bojāto šuvi, veikt gruntēšanu ar BaumiT TiefenGrund un šuvi aizpildīt ar poliuretāna hermētiķi.	P5 <i>leejas mezgla griestu siltināšana zem dzīvokļiem.</i>		Attīrīta esošā pārseguma konstrukcija		Veikt virsmas sagatavošanu. Virsmai jābūt tīrai, abrazīvai. Griestu virsmu sagatavot analogi fasādes virsmas sagatavošanai.	
		Grunts BaumiT Tiefengrund vai ekviv.						Grunts BaumiT Tiefengrund vai ekviv.			
		Līmjava BaumiT Nivofix vai ekviv.						Līmjava BaumiT Nivofix vai ekviv.			
		Putupolistirols TENAPORS EPS100 (λ<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)		100 mm				Putupolistirols TENAPORS EPS100 (λ<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)			200 mm
		Armējošā javas kārtā BAUMIT ProContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu BaumiT StarTex vai ekviv.						Armējošā javas kārtā BAUMIT ProContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu BaumiT StarTex vai ekviv.- 1 kārtā			
				Grunts BaumiT UniPrimer vai ekvivalenta							
				Fasādes krāsa BaumiT SiliconColor							
P2 <i>Bēniņu siltinājums un segums</i>		Pārsegumu tips - P2			Ievērot 20 % sēšanas. Pīrāgā norādīts biežums, kas jā saglabā pēc vates sēšanas.	P6 <i>Jumta siltinājums un segums</i>		TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virsklājs			
		Pārvietošanās laipas - norādītajās vietās						TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apakšklājs			
		Pretvēja plēve						Nedegoša akmens vates siltumizolācija, kas tiek lietota kā virsējais slānis Paroc ROB 80 vai ekvivalents (λ<=0,038 W/(mK))			30 mm
		PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramās akmens vates siltumizolācijas slānis (λ<=0,041 W/(mK)) - 300 mm						Nedegoša akmens vates siltumizolācija ar ventilācijas kanāliem, Paroc ROS 30g vai ekvivalents (λ<=0,036 W/(mK))			120 mm
		Esošā pārseguma konstrukcija ar apdari						Nedegoša akmens vates siltumizolācija, Paroc ROS 30 vai ekvivalents (λ<=0,036 W/(mK))			100 mm
P3 <i>Griestu siltināšana kāpņu telpu daļā b=70</i>		<i>Esošais pārsegums (pēc nepieciešamības tīrīts, līdzināts)</i>			Veikt jumtiņa attīrīšanu un virsmas sagatavošanu, izdrupumus aizpildīt ar javu BaumiT ProContact. Jumtiņa konstrukciju no apakšas sagatavot analogi fasādes vismas sagatavošanai.		Esošais bitumena ruļļu materiāls				
		Grunts BaumiT Tiefengrund vai ekviv.					Esošā pārseguma konstrukcija ar apdari				
		Līmjava BaumiT Nivofix vai ekviv.									
		Putupolistirols TENAPORS EPS100 (λ<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)		70 mm							
		Armējošā javas kārtā BAUMIT ProContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu BaumiT StarTex vai ekviv.									
	<i>Iekštelpu krāsa, toni saskaņot ar Pasūtītāju</i>										
P4 <i>leejas jumtiņa segums</i>		Bitumena ruļļu materiāls 2 kārtās virskārta - Icopal Ultra Top vai ekvivalents pamatkārta - Icopal Ultra Base vai ekvivalents									
		Esošais bitumena ruļļu materiāls									
		Esošā pārseguma konstrukcija, attīrīta, sagatavota									
		Armējošā javas kārtā BAUMIT ProContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu BaumiT StarTex vai ekviv.									
		Grunts BaumiT UniPrimer vai ekvivalenta									
	Fasādes krāsa BaumiT SiliconColor										

Piezīmes:

- Materiālu iebūvi veikt saskaņā ar ražotāju norādījumiem;
- Veicot pagraba pārseguma siltināšanu, pēc iespējas demontēt (izzāgēt) esošo dzīvokļu īpašnieku noliktavu sienas, durvis tādā apjomā, lai nodrošinātu siltumizolācijas materiāla montāžu nepieciešamā biezumā. Pēc siltināšanas veikt esošo dzīvokļu īpašnieku nodalījumu, noliktavu sienu un durvju nostiprināšanu;
- Pagrabā inženierkomunikācijas pēc iespējas montēt virs siltumizolācijas materiāla;
- Elektroinstalācijas vadus ievietot tam paredzētos penāļos, ja nav iespējams tos montēt virs siltumizolācijas slāņa;
- Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji;
- Siltumizolācijas plākšņu stiprināšanai paredzēt 6 dībeļus uz m² cokola daļā, 8 dībeļus uz m² fasādē. Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs.

Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv  LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS				Pasūtītājs: A/S "Olaines ūdens un siltums" reģistrācijas Nr. 50003182001 Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114 Būvprojekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Objekta adrese: Gaismas iela 5, Stūnīši, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127						
BPDV	G.Ābelīte			Lapas nosaukums: PĀRSEGUMU PĪRĀGI						
Izstrādāja	J.Jaunsleinis									
				Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
				1:20; 1:10	11082022	11082022	-	AR-15	-	