



Objekta novietojuma shēma

TARTU IELA 9, DAUGAVPILS
Kad.Nr.0500-008-0409

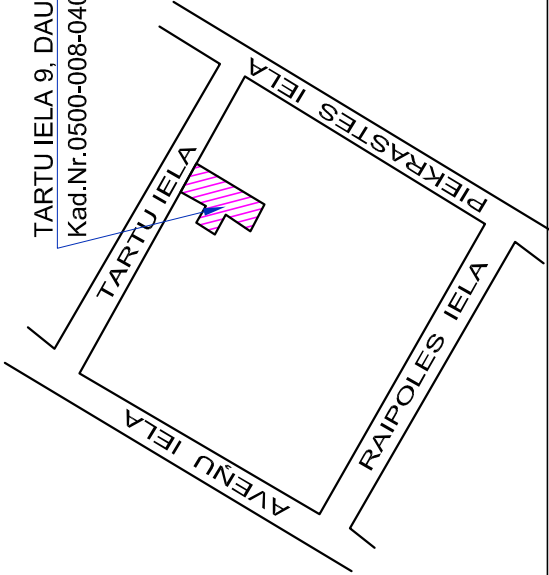

SITUĀCIJAS PLĀNS
M 1:500

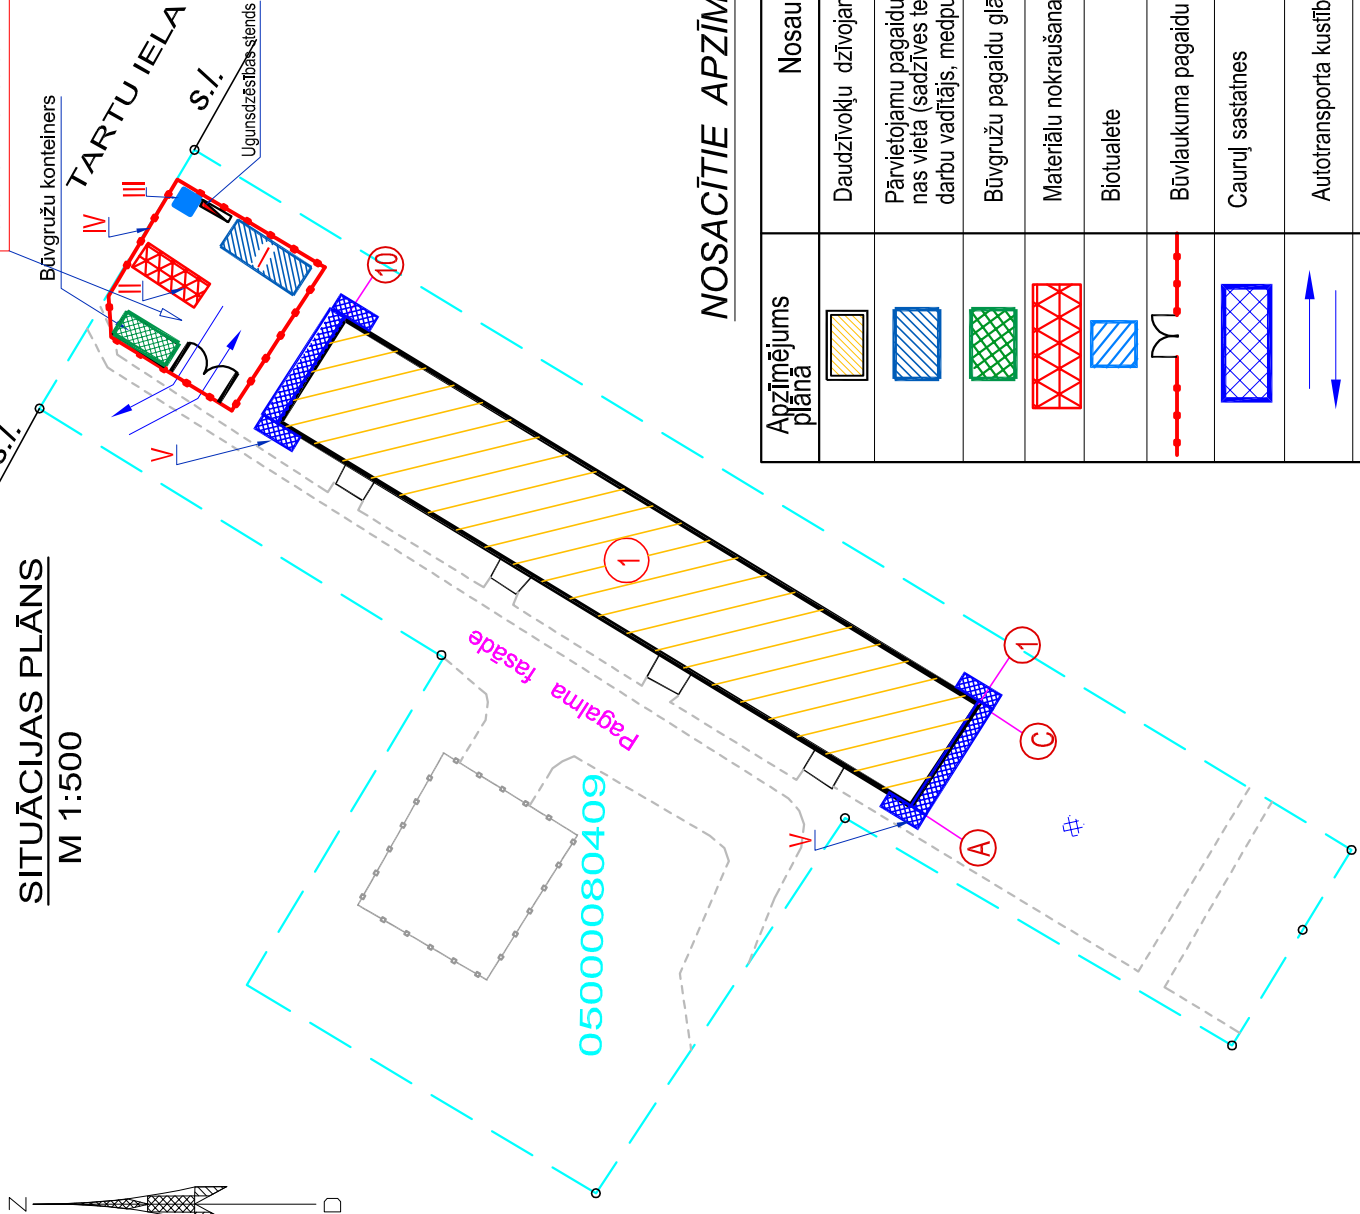

IZMANTOTO NORMATĪVO DOKUMENTU SARAKSTS

- LR "Būvniecības likums";
- Mk noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi";
- Mk noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi";
- LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana";
- LBN 200-15 "Būvju ugunsdrošība";
- LBN 200-21 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs";
- LBN 405-21 "Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs";
- LBN 203-15 "Betona būvkonstrukciju projektēšana";
- LBN 204-14 "Tērauda būvkonstrukciju projektēšana";
- MK Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus“;
- MK Nr. 143 "Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā";
- Darba aizsardzības likums;
- MK Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi“;
- MK. Nr.400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā“;
- Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.martā pieņemtos saistošos noteikumus Nr.5 "Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu.

Projektā nav paredzēta SIA "TET" esošo sakaru tīklu pārvietošana, esošās augstuma atzīmes nemainās. Cokola izolācija tiek veikta līdz zemes līmenim. SIA "TET" elektronisko sakaru tīkla aizsargjosla netiek veikti zemes darbi.

Pagaidu ēku un būvju eksplīkācija

Nr. p/k	Nosaukums	Mērvēdība	Daudz
I	Pārvietojamo pagaidu vagoniņu uzstādīšanas vieta	m2	
II	Materiālu nokraušanas vieta	m2	12.0
III	Biotualete	m2	1.5
IV	Pagaidu nožogojums	m	50.00*
V	Sastatni	m2	~300.00

Piezīmes:

1. PIRMS BŪVDARBA UZSAKŠANAS UZSTĀDĪT PAGaidu BŪVLAUKUMA NOŽOGOJUMU. UN DEMONTĒŠANU VEIKT PĒC DARBU VEIKŠANAS SECĪBU.
2. KONSTRUKCIJU MONTĀŽAS LAIKA IEVIEROT DROŠĪBAS TEHNIKAS NOTEIKUMUS ATBILSTOŠI "MK 2003.25.02 NOT. Nr.92 "DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS, VEICOT BŪVDARBUS".
3. BŪVDARBU VEIKŠANAS PROJEKTA BŪVDARBU ĢENERĀLPĻĀNU, JA NEPIECIEŠAMS SASKAŅOT AR NEPIECIEŠAMĀM IESTĀDĒM. PAGaidu CEĻA SATIKSMES ORGANIZĀCIJU IZSTRĀDĀ BŪVUZŅIEMEJS DVP PROJEKTĀ UN SASKAŅO AR NEPIECIEŠAMĀM IESTĀDĒM (JA NEPIECIEŠAMS).
4. BŪVDARBU VEIKŠANAS GAITĀ NEPIEĻAUT BOJĀJUMU NODARĪŠANU TREŠĀM PERSONĀM UN VIŅU ĪPAŠUMĀM.
4. PĒC BŪVDARBU PABEIGŠANAS ATJAUNOT ESOŠO LABIEKĀRTOŠANU.
5. Pirms būvdarbu sākuma izsaukt SIA "Aircom", SIA "Baltcom" pārstāvjus esošos tīklus norādēt, kurus nepieciešams saglabāt un aizsargāt.

6. Dz. māja, Tartu iela 9, Daugavpils , zemes kad. apzīmējums: 05000080409 - atrodas SIA " Tet" sakaru kabeļu kanalizācijā, kā arī citi elektronisko sakaru tīkla elementi. Būvprojektā nav paredzēta esošo sakaru tīklu pārvietošana, esošās augstuma atzīmes nav mainītas. Darbu veikšanas gaitā nodrošināt zemes gabalā un pieguļošajā teritorijā esošo SIA" Tet" elektronisko sakaru tīkla un ar to saistīto elementu aizsardzību , nepārtraukt darbību un piekļūvi elektronisko sakaru tīklam bojājumu novēršanas un uzturēšanas darbu veikšanai.
7. Visus darbus izpildīt ievērojot Latvijas būvnormatīvu, Latvijas standartu un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasības.
- Lapu skaits kopā ar BK-2-1 "Jumta plāns-shēma ar esošo SAKARU tīkliem.

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

Apzīmējums plānā	Nosaukums
	Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
	Pārvietojamu pagaidu vagoniņu uzstādīšanas vieta (sadzīves telpas, apsardze, darbu vadītājs, medpunkts)
	Būvgružu pagaidu glābšanas konteiners
	Materiālu nokraušanas vieta
	Biotualete
	Būvlaukuma pagaidu nožogojums
	Caurul sastatnes
	Autotransporta kustības virziens
	Ugunsdzēsības stends

Ēku eksplīkācija

Nr.p.k.	NOSAUKUMS	Piezīmes
	Zemes gabals ar kad.num. 05000080409	zemes kopplātība 4160.0m2
1.	Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja	galvenais lietošanas veids - 112201

Darbu un materiālu apjomi

Poz.	Nosaukums	Tehniskais raksturojums	Mēra v - ba	Daudz.	Piezīmes
1	Administrācijas un strādnieku modulis	AxBxH 5.86x2.24x2.34,	m ²	13.10	
2	Ugunsdzēsības inventāra stends	AxBxH	gab.	1	Lāpstas, spauņi, ķekši, putu aparāti
3	WC (biotualetes)	AxBxH 1.20x1.40x2.34,	gab.	1	
4	Būvgružu konteineri	V=8.5m3-A x B x H 4.09x1.75 x 1.5	gab.	1	
5	Būvlaukuma nožogojums	BEKAERT vai analogi	p/m	50.0	
6	Orientējošs būvniecības atkritumu apjoms		t	0.5*	

Būvmehānismu raksturojums

Nosaukums	Izīces garums m	Izīces attālums m	Izīces pacelš. augstums m	Celtspēja, t	
				uz balsta	bez balsta
Autoceltnis KS3577-3k	14+7	7.5	21	2.0	
Autotornis NISSAN "Cabstar"	-	-	16	0.6	
			-	-	-