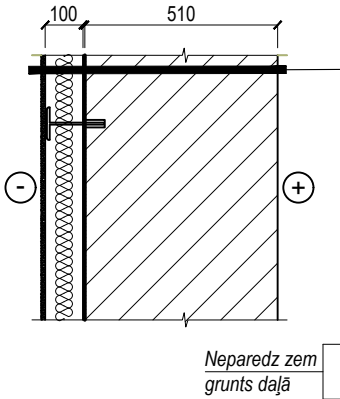
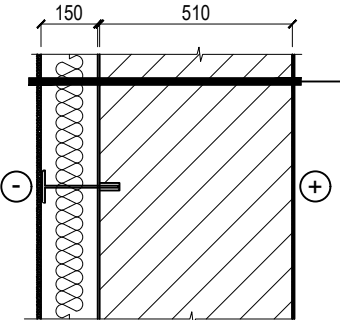





SIENU UN PĀRSEGUMU SILTINĀJUMU SPECIFIKĀCIJA

APZĪMĒJUMS, NOSAUKUMS	APRAKSTS	PIEZĪMES																
C1 Cokola/pamatu siltinājums b=100mm, paredzot siltināt 1m zem grunts līmeņa	 <table><tr><td>Izlīdzināts un sagatavots esošais cokols/pamati</td><td></td></tr><tr><td>Hidroizolācija SAKRET TCM vai ekviv.</td><td>1 mm</td></tr><tr><td>Ļīmjava SAKRET BAK vai ekvivalenta</td><td></td></tr><tr><td>Putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150 (λ<=0,034 W/(mK)) (vai ekvivalents)</td><td>100 mm</td></tr><tr><td>Armējošā javas kārtā SAKRET BAK vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu SSA-1363-160 - 2 kārtās</td><td>5 - 8 mm</td></tr><tr><td>Hidroizolācija SAKRET TCM vai ekviv.</td><td></td></tr><tr><td>Grunts SAKRET FM-G vai ekviv. (sk. piezīmes)</td><td></td></tr><tr><td>Cokola krāsa SAKRET FC divās kārtās vai ekvivalenta</td><td></td></tr></table>	Izlīdzināts un sagatavots esošais cokols/pamati		Hidroizolācija SAKRET TCM vai ekviv.	1 mm	Ļīmjava SAKRET BAK vai ekvivalenta		Putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150 (λ<=0,034 W/(mK)) (vai ekvivalents)	100 mm	Armējošā javas kārtā SAKRET BAK vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu SSA-1363-160 - 2 kārtās	5 - 8 mm	Hidroizolācija SAKRET TCM vai ekviv.		Grunts SAKRET FM-G vai ekviv. (sk. piezīmes)		Cokola krāsa SAKRET FC divās kārtās vai ekvivalenta		Mehāniski atdalīt netīrumus, virsmu mazgāt ar tīru ūdeni, izmantojot augstspiediena mazgātāju. Pirms darbu uzsākšanas virsmu izžāvēt un gruntēt ar SAKRET BG (vai ekvivalentu) Nodrošināt virsmas izlīdzināšanu, ievērojot 20mm/m līdzenumu. Izmantot izlīdzinošo sastāvu SAKRET PM Super (vai ekvivalentu) Grunti SAKRET FM-G atšķaidīt ar ūdeni 1:3
Izlīdzināts un sagatavots esošais cokols/pamati																		
Hidroizolācija SAKRET TCM vai ekviv.	1 mm																	
Ļīmjava SAKRET BAK vai ekvivalenta																		
Putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150 (λ<=0,034 W/(mK)) (vai ekvivalents)	100 mm																	
Armējošā javas kārtā SAKRET BAK vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu SSA-1363-160 - 2 kārtās	5 - 8 mm																	
Hidroizolācija SAKRET TCM vai ekviv.																		
Grunts SAKRET FM-G vai ekviv. (sk. piezīmes)																		
Cokola krāsa SAKRET FC divās kārtās vai ekvivalenta																		
S1 Ārsienu siltinājums ar fasādes akmens vati b=150mm	 <table><tr><td>Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)</td><td></td></tr><tr><td>Ļīmjava SAKRET BAK vai ekvivalents</td><td></td></tr><tr><td>Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - λ<=0,036 W/(mK)</td><td>150 mm</td></tr><tr><td>Armējošā javas kārtā SAKRET BAK vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.</td><td></td></tr><tr><td>Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta</td><td></td></tr><tr><td>Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP. Maksimālais gauda izmērs 2 mm.</td><td></td></tr></table>	Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)		Ļīmjava SAKRET BAK vai ekvivalents		Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - λ<=0,036 W/(mK)	150 mm	Armējošā javas kārtā SAKRET BAK vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.		Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta		Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP. Maksimālais gauda izmērs 2 mm.		Pirms siltumizolācijas izbūves pārliecināties par fasādes līdzenumu, lai nodrošinātu siltumizolācijas materiāla blīvu piekļaušanos sienai, t.sk. nodrošināt gruntēšanu. Nodrošināt virsmas izlīdzināšanu, ievērojot 20mm/m līdzenumu. Nelielus nelīdzenumus var līdzināt ar Ļīmjavu SAKRET BAK. Būtišķiem līdzināšanas darbiem rīkoties līdzīgi kā cokola risinājumā. Siltumizolācijas stiprināšanas dībeļa punktteida siltumvadītspēja ≤ 0.002W/m²K. Atbilstoši ETAG 004 I fasādes stiprības zonā armējošā javas kārtā ar stiklašķiedras sietu jāiek divās kārtās				
Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)																		
Ļīmjava SAKRET BAK vai ekvivalents																		
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - λ<=0,036 W/(mK)	150 mm																	
Armējošā javas kārtā SAKRET BAK vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.																		
Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta																		
Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP. Maksimālais gauda izmērs 2 mm.																		
S2 Kāpņu telpu sienu remonts	 <table><tr><td>Esoša iekšsiena</td><td></td></tr><tr><td>Grunts SAKRET TGW vai ekviv.</td><td></td></tr><tr><td>Universālā iekšdarbu špaktelepe sienām un griestiem SAKRET LH vai ekvivalenta</td><td></td></tr><tr><td>Iekštelpu krāsa - saskaņojama ar Pasūtītāju</td><td></td></tr></table>	Esoša iekšsiena		Grunts SAKRET TGW vai ekviv.		Universālā iekšdarbu špaktelepe sienām un griestiem SAKRET LH vai ekvivalenta		Iekštelpu krāsa - saskaņojama ar Pasūtītāju										
Esoša iekšsiena																		
Grunts SAKRET TGW vai ekviv.																		
Universālā iekšdarbu špaktelepe sienām un griestiem SAKRET LH vai ekvivalenta																		
Iekštelpu krāsa - saskaņojama ar Pasūtītāju																		

APZĪMĒJUMS, NOSAUKUMS	APRAKSTS		PIEZĪMES						
P1									
Bēniņu pārseguma siltinājums		<table><tr><td>PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramās akmens vates siltumizolācijas slānis ($\lambda \leq 0,041 \text{ W/(mK)}$)</td><td>300 mm</td></tr><tr><td>Tvaika izolācija 200 mikr., ieklājama ar pārklaidi - blīvi nosedzot visu laukumu</td><td></td></tr><tr><td>Esošā pārseguma konstrukcija ar apdari</td><td></td></tr></table>	PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramās akmens vates siltumizolācijas slānis ($\lambda \leq 0,041 \text{ W/(mK)}$)	300 mm	Tvaika izolācija 200 mikr., ieklājama ar pārklaidi - blīvi nosedzot visu laukumu		Esošā pārseguma konstrukcija ar apdari		Ievērot 20 % sēšanas. Pirāgā norādīts biežums, kas jāsaglabā pēc vates sēšanas.
PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramās akmens vates siltumizolācijas slānis ($\lambda \leq 0,041 \text{ W/(mK)}$)	300 mm								
Tvaika izolācija 200 mikr., ieklājama ar pārklaidi - blīvi nosedzot visu laukumu									
Esošā pārseguma konstrukcija ar apdari									
P2									
Kāpņu telpu griesti		<table><tr><td>Esošs pārseguma panelis - attīrīts, sagatavots</td><td></td></tr><tr><td>Universāla gatavā špaktele</td><td></td></tr><tr><td>Iekštelpu krāsa - saskaņojama ar Pasūtītāju</td><td></td></tr></table>	Esošs pārseguma panelis - attīrīts, sagatavots		Universāla gatavā špaktele		Iekštelpu krāsa - saskaņojama ar Pasūtītāju		Griestus pirms špaktelešanas attīrīt no drūpošām daļām, krīta
Esošs pārseguma panelis - attīrīts, sagatavots									
Universāla gatavā špaktele									
Iekštelpu krāsa - saskaņojama ar Pasūtītāju									

PIEZĪMES:

- Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji;
- Norādītos sienu un grīdu pīrāgus skatīt kopā ar izbūves mezgliem;
- Visus materiālus precizēt iepirkuma stadijā, saskaņojot ar Pasūtītāju. Veicot nomaiņu, sniegt informāciju projekta autoram;
- Jebkādu materiālu montāžu veikt saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Rasējumi skatāmi kā principiāli risinājumi;
- Pirms siltumizolācijas stiprinājumu izmantošanas, veikt dībeļu izraušanas testu un pārliecināties par to piemērotību konkrētā objekta siltināmajām virsmām.
- Veicot kāpņu telpu atjaunošanu paredzēt jaunu PVC margu lenteri. Paredzēt esošo margu attīrīšanu, krāsošanu, kā arī esošo grīdu atjaunošanu ~ 20% virsmas, t.sk. kāpņu atjaunošana.

Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv  LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS				Būvniecības ierosinātājs: A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114						
				Būvprojekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana						
				Objekta adrese: Zemgales iela 16, Olaine, Olaines novads						
BPDV G.Ābelīte				Lapas nosaukums: SIENU UN PĀRSEGUMU SILTINĀJUMU SPECIFIKĀCIJA						
Izstrādāja J.Jaunsleinis										
				Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
				1:20	07122022	07122022	-	AR-8	-	