

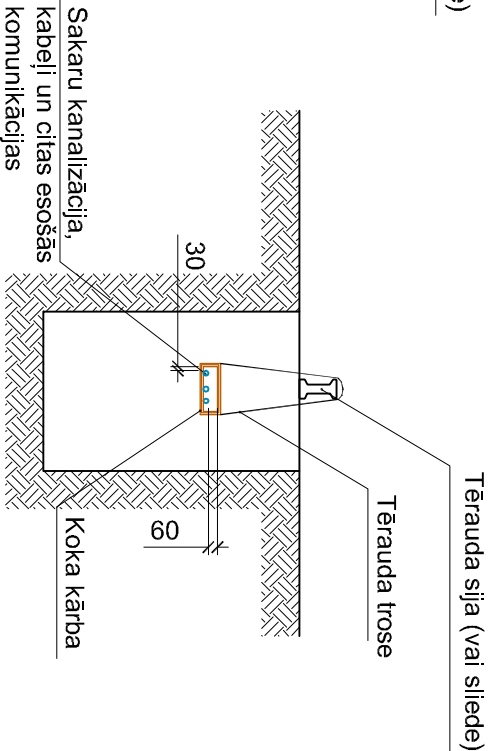
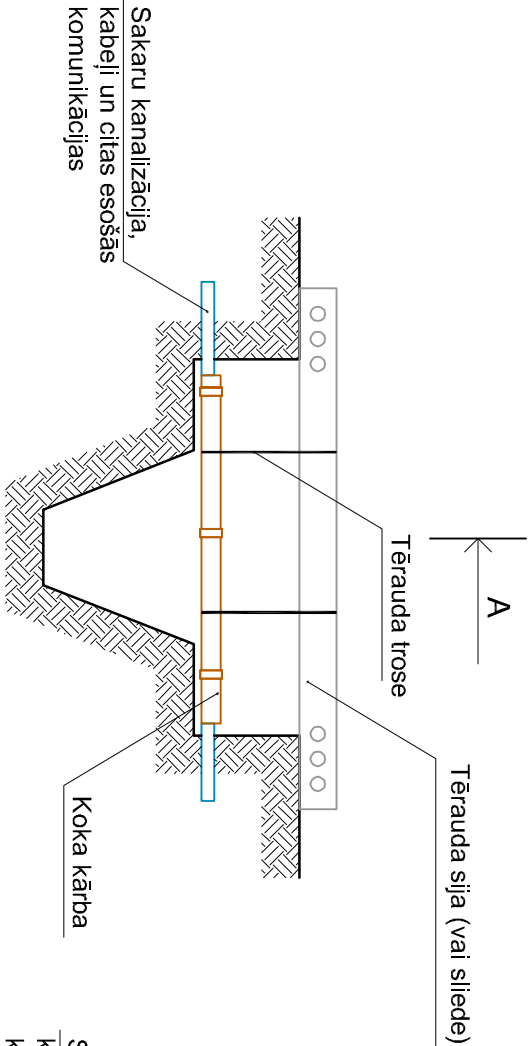


ESOŠO ŠĶĒRSOJOŠO KOMUNIKĀCIJU
AIZSARDZĪBA BŪVGRĀVĪ

GRIEZUMS A - A



KOKA KĀRBA ESOŠO KOMUNIKĀCIJU NOSTIPRINĀŠANAI UN
AIZSARDZĪBAI UZ BŪVNIECĪBAS LAIKU


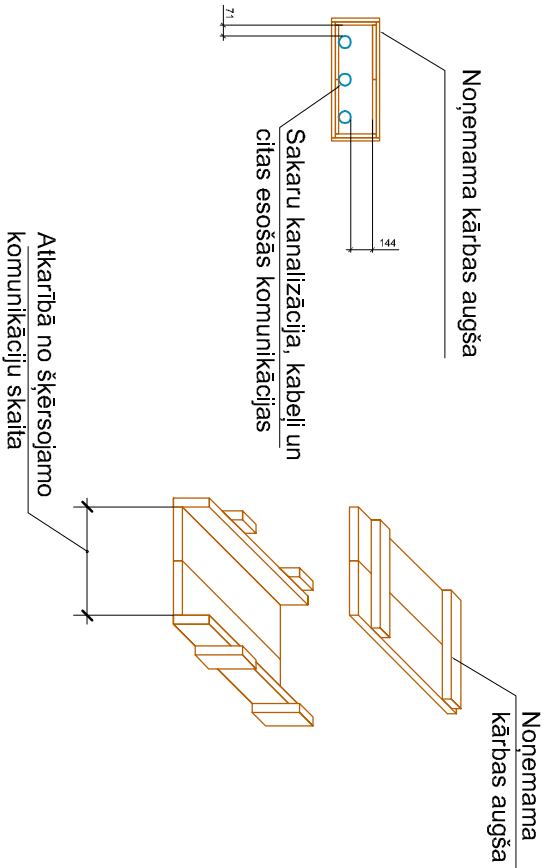


Asfalta kārtā AC - 16 (h=6 cm)
Asfalta kārtā ACb - 22 (h=8 cm)

TIPVEIDA TRANŠEJU SHĒMAS DAŽĀDOS SEGUMOS

Šķembu maisījums (h=10 cm; frakcija 0-45 mm)
Šķembu maisījums (h=20 cm; frakcija 0-56 mm)
Smiltis slānis h=40 mm k>1 (salizturīga, drenējoša)
Bietēta smiltis vai bietēta esoša grunts,
atbilstoši ģeotehniskajam grunti sastāvam

Grants maisījums (h=25 cm; frakcija 0-32 mm)
Smiltis slānis h=40 mm k>1 (salizturīga, drenējoša)
Bietēta smiltis vai bietēta esoša grunts,
atbilstoši ģeotehniskajam grunti sastāvam

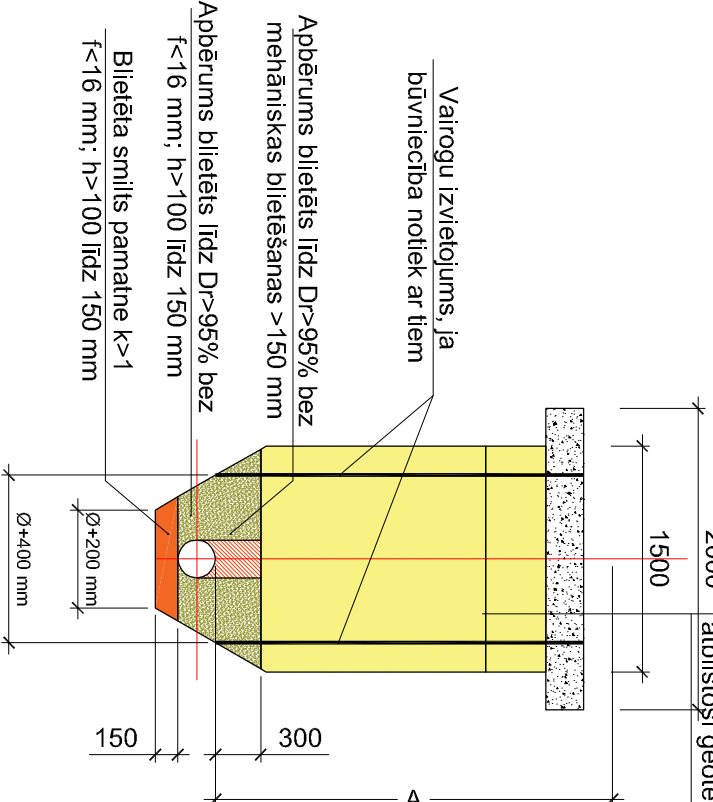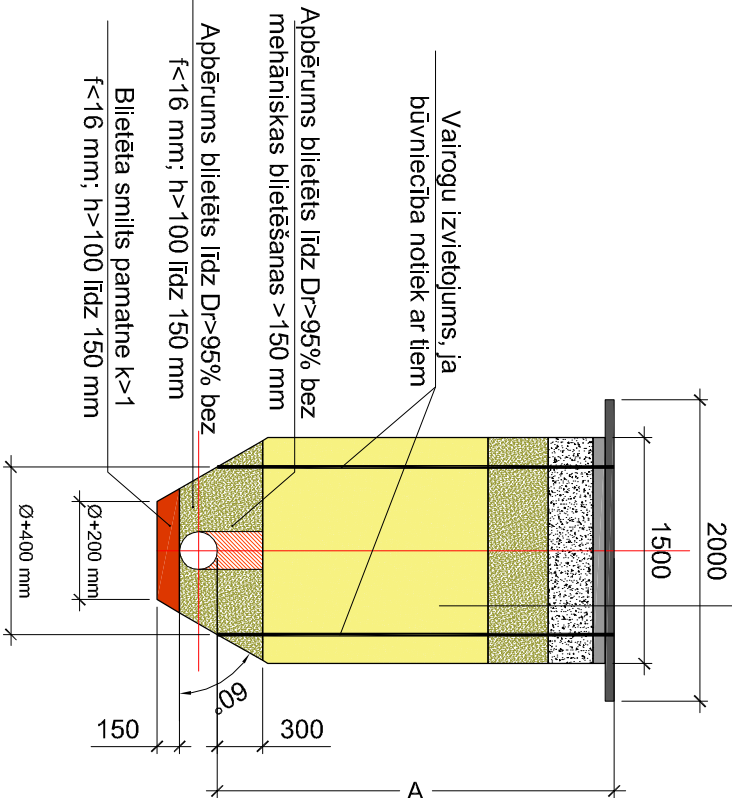

PIEZĪMES:

1. Caurules iebūvēt atbilstoši ražotāju un tehniskā projekta norādījumiem.
2. Zemes virsmas un iebūves atzīmes "A" precizēt tehniskā projekta garenprofilos.
3. Pirmējā slāņa materiāliem jāatbilst cauruļvadu iebūves prasībām.
4. Pirms cauruļvadu ieguldīšanas grunts nobīdējama līdz dabiskajam blīvumam.
5. Zaļajā zonā tranšeju aizber ar 200 mm grunts rezervi.
6. Cauruļvads tranšejā jāaizber ar grunti, kas nesatur organiskās vielas (kūdra, melnzeme), cieto frakciju (akmeņi, dolomīta šķembas u.c.) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 mm.

				Būv.k.nr. 5568-R, K. Ulmaņa gatve 2, Rīga, LV1004, m.29493050, kk@kkarhitekts.lv			
arhitekts							
OBJEKTS:				I grupas ražošanas palīgēkas (katlamājas) jaunbūve			
ADRESE:				ar I grupas inženieritkļu plevadiem			
				Upes iela 5, Rūjiena, Rūjienas nov.			
				kad.nr. 9675 007 0401			
PASŪTĪTĀJS:				SIA "Rūjienas saldējums"			
PASŪTĪTUMA NR.:				230213RS			
Tranšejas izbūves detaļas							
							stadija
							PP
BPDV	Raitis ARĀJS		2023				lapa
							UKT_SAT-3
							mērogs
							1:50
							caureji.nr.
Rasējuma arhīva nr. -				29/06/2023			