



BETONA APJOMU TABULA PAMATIEM		
Elements	Klase	m³
Vājbetona slānis	C12/15	2.61
Režģogs	C25/30 XC2	14.34
Pamatu apbetonējums	Tordex 1	3.86
KOPĀ:		20.81

STIEGROJUMA SPECIFIKĀCIJA							
Elements	Stiegra	Skice	Garums, mm	Skaits	Svars, kg		
					Elements	Pozīcija	Elementam kopā
Režģogs	d16 B500B	Taisnas stiegras	12000	28	18.960	524.244	1378.63
	d16 B500B	Taisnas stiegras	1450	166	2.291	380.077	
	d16 B500B		3300	83	5.214	432.501	
	d16 B500B		300	88	0.474	41.807	
Pamatu ap- betonējums	d12 B500B	Taisnas stiegras	2030	97	1.803	174.135	427.19
	d12 B500B	Taisnas stiegras	12000	18	10.656	188.718	
	d12 B500B		300	242	0.266	64.336	
KOPĀ:							1805.82

PIEZĪMES:

1. Stiegrojuma specifikācijā nav ņemti vērā nepieciešamie stiegru pārlaidumi un atgriezumī, tādēļ stiegrojuma specifikācijā katra pozīcija dota ar 5% daudzuma rezervi;
2. Stiegru savienojumus veidot, izmantojot siešanas paņēmīnu. Stiegru pārlaidums - 30 stiegru diametrī. Savienojumus veidot izklaidus. Savienojamām stiegrām jāaskaras savā starpā. Stiegru katru otro krustpunktu pārsiet ar d1,6mm stiepli;

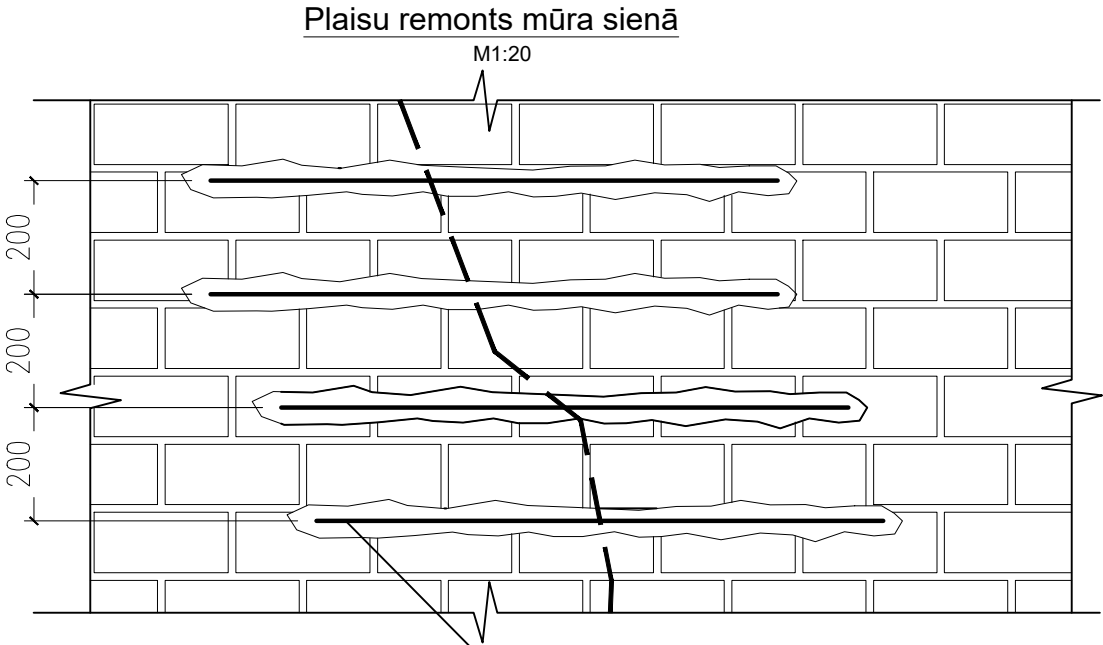

Plaisu vietās mūri pastiprināt ar tērauda stiegrām Ø12mm B500B. Perpendikulāri plaisai mūra sienā izkal rievu 40mm dziļumā. Rievas garums ne mazāks kā 500mm uz katru pusi no plaisas. Rievas mūrī izstrādāt ar soli ne lielāku kā 200mm. Plaisu un rievas attīrīt ar saspīestu gaisu, rievā ievieto armatūras stieni ar diametru Ø12mm B500B un garumu L=1200mm, plaisu un izkalto rievu aizpilda ar bezrukuma montāžas javu. Iestrādāšanas tehnoloģiju pieprasīt izvēlēta materiāla izplatītājam. Rievā ievietotai tērauda armatūrai nodrošināt betona aizsargkārtu 25mm.

PIEZĪME:

- Mezglis izmantojams vietās, kur plaisu platums ir vismaz 5mm.
- Stiegru iestrāde sienā veicama no ēkas ārpusē.

TĒRAUDA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA							
Nr.p. k.	Profila nosaukums, standarts	Tērauda klase	Nosaukums	Garums, m	Skaits, gab.	Elementa svars, kg	Kopējais svars, kg
1.	Karsti velmēti dubult-T veida profili, LVS EN 10034:2000	S355, EN 10025	HEB 180	2.400	13	122.88	1597.44
KOPĀ:							1597.44

PIEZĪMES:

1. Projektā paredzēts izmantot tērauda elementus ar klasi S235 un S355 (skatīt tērauda elementu specifikāciju);
2. Tērauda konstrukcijas - pielaidēm jāatbilst LVS EN 1090-1:2009 un LVS EN 1090-2:2008;
3. Tērauda elementus mehāniski attīrīt līdz St2, St3 (ISO 8501-1), gruntēt un krāsot ar antikorozijs krāsu (kopējais slāņu biezums 120µm) - atbilstoši EN ISO 12944;

IZMAIŅAS	DAT.	APRAKSTS		INIC.	PAR.
STADIJA/ BŪVPROJEKTS (BP)					
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS/ Reģ. Nr. 40103925867, Būvkom. Reģ. Nr.12954, Viestura prospekts 12 - 44, Rīga, LV-1034 info@siltienami.lv, +371 27787861 					
BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS/ SIA “Selectum home”, reģistrācijas Nr. 40203175903					
BŪVOBJEKTS/ Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku konstrukciju pastiprināšana Aleksandra Grīna bulvāris 9, Rīga, kadastra Nr. 01000582012001					
BŪVPROJ. BK DAĻAS VADĪTĀJS		Ingus Veiss			
TEHNISKAIS IZSTRĀDĀTĀJS		Ingus Veiss			
BŪVPROJEKTA DAĻA/		BK			
RASĒJUMS/		Pamatu specifikācijas; Plaisu remonts mūra sienā			
PROJ NR. ...		RASĒJUMA NR./ BK-4			
CAD FILE AG7-BK1					
MĒROGS/1:20		DATUMS/03.09.2021		REVĪZIJAS NR./Rev01	