





BETONA APJOMU TABULA PAMATIEM		
Elements	Klase	m³
Vājbetona slānis	C12/15	5.35
Režģogs	C25/30 XC2	29.40
Pamatu apbetonējums	Tordex 1	7.12
KOPĀ:		41.87

STIEGROJUMA SPECIFIKĀCIJA							
Elements	Stiegra	Skice	Garums, mm	Skaitis	Svars, kg		
					Elements	Pozīcija	Elementam kopā
Režģogs	d16 B500B	Taisnas stiegras	12000	57	18.960	1075.032	2830.92
	d16 B500B	Taisnas stiegras	1450	340	2.291	779.398	
	d16 B500B		3300	170	5.214	886.901	
	d16 B500B		300	189	0.474	89.586	
Pamatu apbetonējums	d12 B500B	Taisnas stiegras	2030	178	1.803	320.825	787.05
	d12 B500B	Taisnas stiegras	12000	33	10.656	347.692	
	d12 B500B		300	445	0.266	118.531	
KOPĀ:							3617.97

PIEZĪMES:

- Stiegrojuma specifikācijā nav ņemti vērā nepieciešamie stiegru pārlaidumi un atgriezumi, tādēļ stiegrojuma specifikācijā katra pozīcija dota ar 5% daudzuma rezervi;
- Stiegru savienojumus veidot, izmantojot siešanas paņēmieni. Stiegru pārlaidums - 30 stiegru diametri. Savienojumus veidot izklaidus. Savienojamām stiegrām jāsaskaras savā starpā. Stiegru katru otro krustpunktu pārsiet ar d1,6mm stiepli;

Plaisu remonts mūra sienā

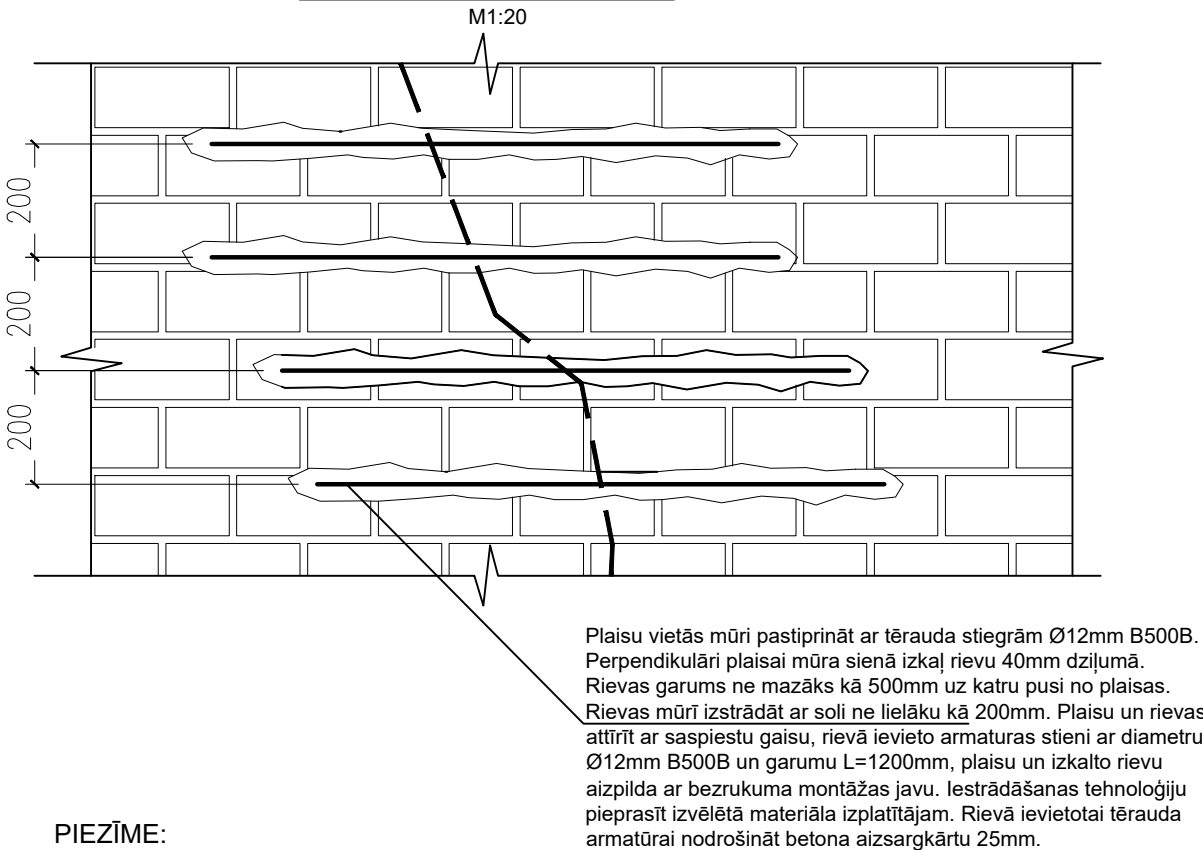

PIEZĪME:

- Mezgls izmantojams vietās, kur plaisu platums ir vismaz 5mm.
- Stiegru iestrāde sienā veicama no ēkas ārpuses.

TĒRAUDA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA							
Nr.p. k.	Profila nosaukums, standarts	Tērauda klase	Nosaukums	Garums, m	Skaitis, gab.	Elementa svars, kg	Kopējais svars, kg
1.	Karsti velmēti dubult-T veida profili, LVS EN 10034:2000	S355, EN 10025	HEB 180	2.400	32	122.88	3932.16
KOPĀ:							3932.16

PIEZĪMES:

- Projektā paredzēts izmantot tērauda elementus ar klasi S235 un S355 (skatīt tērauda elementu specifikāciju);
- Tērauda konstrukcijas - pielaidēm jāatbilst LVS EN 1090-1:2009 un LVS EN 1090-2:2008;
- Tērauda elementus mehāniski attīrīt līdz St2, St3 (ISO 8501-1), gruntēt un krāsot ar antikorozijas krāsu (kopējais slāņu biezums 120µm) - atbilstoši EN ISO 12944;

IZMAIŅAS	DAT.	APRAKSTS		INIC.	PAR.
STADIJA/ BŪVPROJEKTS (BP)					
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS/ Reg. Nr. 40103925867, Būvkom. Reg. Nr.12954, Viestura prospekts 12 - 44, Rīga, LV-1034 info@siltienami.lv, +371 27787861  Siltie Nami Silti un Energoefektīvi					
BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS/ SIA “Selectum home”, reģistrācijas Nr. 40203175903					
BŪVOBJEKTS/ Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku konstrukciju pastiprināšana Aleksandra Grīna bulvāris 9, Rīga, kadastra Nr. 01000582012001					
BŪVPROJ. BK DAĻAS VADĪTĀJS		Ingus Veiss			
TEHNISKAIS IZSTRĀDĀTĀJS		Ingus Veiss			
BŪVPROJEKTA DAĻA/		BK			
RASĒJUMS/		Pamatu specifikācijas; Plaisu remonts mūra sienā			
PROJ NR. ...		RASĒJUMA NR./ BK-4			
CAD FILE AG9-BK1					
MĒROGS/ 1:20		DATUMS/ 03.09.2021		REVĪZIJAS NR./ Rev01	