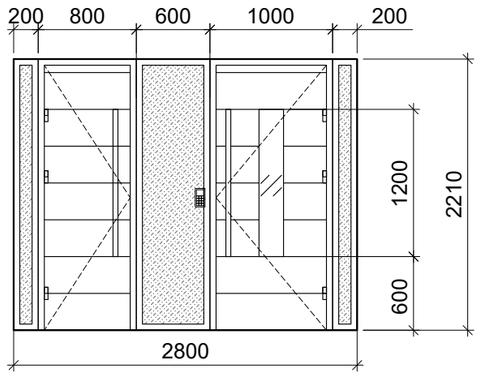
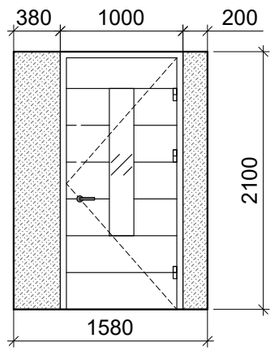



DURVJU, PAGRABA RESTU UN JUMTA LŪKAS SPECIFIKĀCIJA

MARĶĒ-JUMS PLĀNĀ	SKICE IZMĒRI, MM	AILAS IZMĒRI ↔	AILAS IZMĒRI ↕	MATERIĀLS, APDARE	SKAITS, GAB.	PIEZĪMES
AD-1		2210	2800	1. Siltinātas alumīnija ārdurvis - savstarpēji, vienā blokā savienotas 2 durvis un pildiņi. 2. Konstrukcijas U ≤ 1.6 W/m²K. 3. Rāmja un pildiņu krāsa ārpusē un iekšpusē - RAL 7016. 4. Siltinājums: minerālvate A1, λ≤0.034W/mK, p=80kg/m³. 5. Prasības furnitūrai: • Durvju aizvērējs ASSA ABLOY DC336+L190; • Elektromargnētiskā slēdzene LaskoMex CP 2503 ar RFID nolasītāju; • Ražotāja eņģes; • Nerūsējošā tērauda lielrokturis abu vērtņu ārpusē. Garums vismaz 1.2 m. Iespējamais modelis - lielrokturis IN.07.005.D no SB un partneri sortimenta. • Nospiežams nerūs. tērauda rokturis ar noapaļotu galu iekšpusē. 6. Kāpņu telpas durvīs iebūvēts stiklojums. Abi stikli rūdīti, laminēti. Stikla paketes U ≤ 0.9W/m²K .	6	1. Doti provizoriskie ailes izmēri. Tie precizējami pirms durvju pasūtīšanas, pēc fasāžu siltināšanas. 2. Durvju brīvais platums ne mazāks kā: • Kāpņu telpai - 0.9m; • Pagraba ieejai - 0.7. 3. Durvju brīvais platums nosakāms, ņemot vērā vērtnes biezumu, kārbas izvirzījumus, rokturi un to, ka vērtne atveras ne vairāk kā 90° leņķī.
AD-2		1580	2100	1. Alumīnija durvis - savstarpēji, vienā blokā savienotas durvis un sānu pildiņi. 2. Rāmja un pildiņu krāsa ārpusē un iekšpusē - RAL 7016. 3. Prasības furnitūrai: • Durvju aizvērējs; • Ražotāja eņģes; • Nospiežams nerūs. tērauda rokturis ar noapaļotu galu abās pusēs. 6. Vērtnē iebūvēts stiklojums - rūdīts, laminēts stikls.	6	1. Doti provizoriskie ailes izmēri. Tie precizējami pirms durvju pasūtīšanas. 2. Durvju brīvais platums ne mazāks kā 0.9m. 3. Durvju brīvais platums nosakāms, ņemot vērā vērtnes biezumu, kārbas izvirzījumus, rokturi un to, ka vērtne atveras ne vairāk kā 90° leņķī.
CL-1		400	200	1. Pagraba logailu aizpildījums - vēdināšanas reste. 2. Rāmis - tērauda plānsienu kvadrātcaurule ~40 * 40 mm. 3. Pildījums - cirsti vilkts metāla siets, acs izmērs ~7 * 24 mm. 4. Rāmja un sieta krāsa - RAL 7016.	38	1. Materiālu paraugus pirms izgatavošanas saskaņot ar būvniecības ierosinātāju un būvprojekta arhitektu. 2. Visus stiprinājuma mezglus precizēt ražotnē.
CL-2		300	200		6	
JL-1				1. RUUKKI CLASSIC jumta lūka. 2. Brīvais atvērums 600*800 mm. 3. Krāsa un pārklājums atbilstošs jumta segumam - RR23.	2	1. Montējama pie jumta kores. 2. Pieslēgums precizējams būvē. 3. Vajadzības gadījumā izgatavot locītu skārda nosegelementu - pāreju starp lūku un kori.

PIEZĪMES:

1. Durvju furnitūru saskaņot ar būvprojekta autoru un būvniecības ierosinātāju.
2. Ražotājam pirms durvju izgatavošanas izstrādāt to tehnisko rasējumu, kuru saskaņot ar būvniecības ierosinātāju un būvprojekta arhitektu.
3. Pēc ārdurvju montāžas veikt ailas un durvju rāmja apdari pa iekšējo un ārējo perimetru :
 - ĀRPUSĒ - ar tvaika caurlaidīga pašlīmējošo ārējo loga lentu (piem. Soudal Windowtape Outside);
 - IEKŠPUSĒ - ar tvaika, mitruma un gāzi necaurlaidīgu izolācijas lentu (piem. Soudal Windowtape Inside).
3. Pirms lentas līmēšanas pārliecināties, ka mūra virsma ir gluda un tīra. vajadzības gadījumā apmest, špahtelēt un gruntēt.

SIA "Taikin Build"
Reģ.Nr.40103363223
Būvkomersanta reģ.Nr.16292
Jur.adrese: Stiklu iela 16, Daugavpils
e-pasts: taikin.build@gmail.com

AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
BUVPROJ.DAĻAS.VAD.	A.MELDERIS		03.2025
IZSTRĀDĀJA	I.RATNIECE		03.2025

Pasūtītājs: SIA "DMP" Reģ. Nr. 41503067922, 18. novembra iela 37A, Daugavpils

Pasūtījuma Nr. 03/2025

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smilšu ielā 103, Daugavpils energoefektivitātes paaugstināšana

Durvju, pagraba restu un jumta lūkas specifikācija

ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS Nr.
03/2025	AR	BP	1:50	29	35