


SIENAS SASTĀVS S-1

Esošā ēkas ārsiena	
ECODRIVE KLIMAS dībelis 8x270 mm (solis 600 mm)	270 mm
VENTIROCK F PLUS [$\lambda=0,034$ W/(mK)]	150 mm
Betona skrūve INDEX PHE 8x80 mm	80 mm
SPIDI thermostop termoprofils	
Tērauda HILTI kronšteins 210x40x3 mm (solis 600 mm)	
Tērauda T profils 100x50x1,8 mm/ L profils 40x50x1,8 mm	
Pašlīmējošā EPDM lēta	
UV lēta šuvēm	
FUNDERMAX apdares plāksnes	8 mm

COKOLA SASTĀVS C-1

Esošās ēkas cokols/ pamats	
Esošās ēkas cokola līdzināšana ar BOLIX līmjavu	10-20mm
Vertikālā hidroizolācija BOLIX (vai ekvivalents)	
Ekstrudētais putupolistirols Finnfoam FL-300, [$\lambda_D \leq 0,036$ W/(mK)] (vai ekvivalents)	50mm
ECODRIVE KLIMAS dībelis 8x270 mm (solis 600 mm)	
Stiklašķiedras siets BOLIX (vai ekvivalents)	
Dubūltā armējuma kārtā	
Masā tonēts gatavais dekoratīvais silikona apmetums BOLIX (vai ekvivalents)	2mm

GRIEZUMS A-A

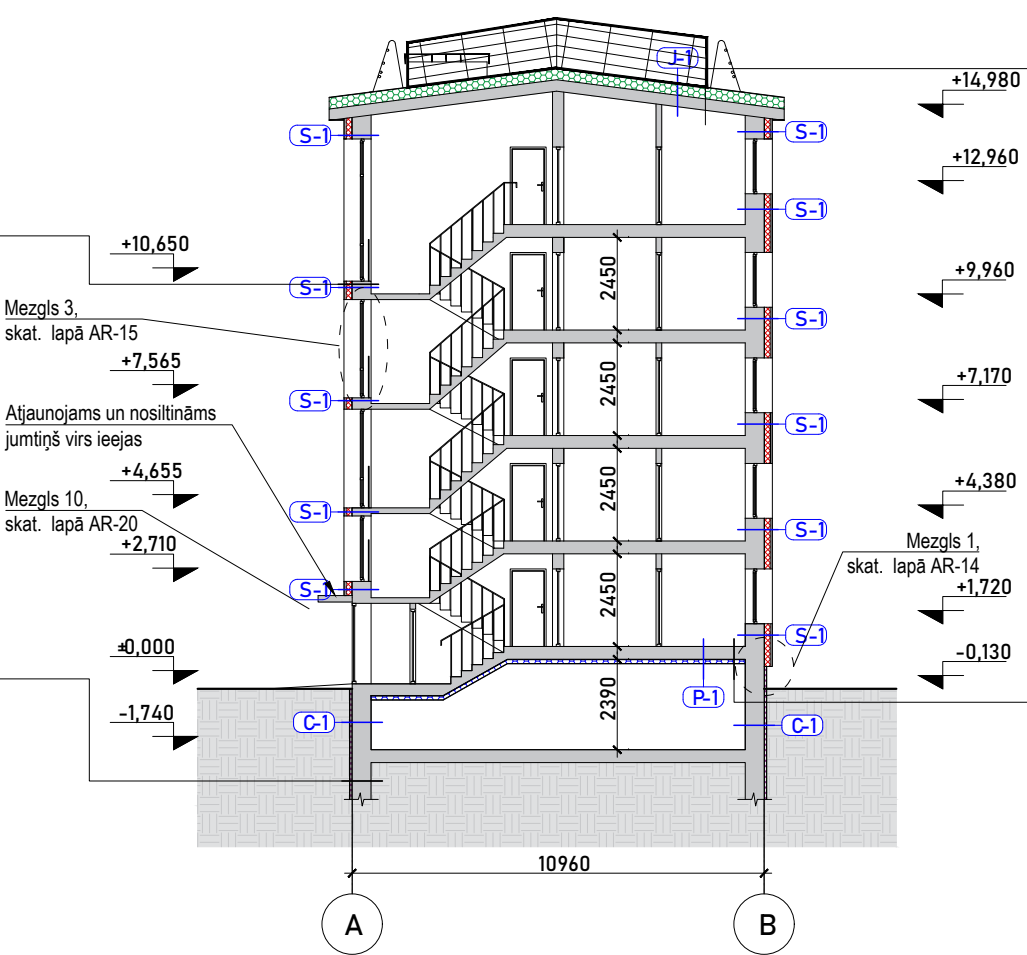

JUMTA SASTĀVS J-1

Kausējamais Polimēr-bitumena ruļļveida jumta segums; Armarējums un tā svars: poliestrs 160 gr/m ² , apakšklājs >3,5kg/m ² , virsklājs >4,5kg/m ² , pārklāts ar akmens smalcī
Jumta siltināšana ar Paroc ROB 80-30mm (vai ekvivalentu) (KOEf. $\lambda \leq 0.038$ W/(m•K))
Jumta siltināšana ar Paroc ROS 40g-50mm (vai ekvivalentu) (KOEf. $\lambda \leq 0.037$ W/(m•K))
Jumta siltināšana ar Paroc ROS 30-100m(vai ekvivalentu) (KOEf. $\lambda \leq 0.036$ W/(m•K))
Esošais jumta segums - bitumena ruļļveida uzkausējams jumta segums
Esošā jumta siltumizolācija
Esošā jumta konstrukcija

PAGRABA GRIESTU SASTĀVS P-1

Esošais pagraba pārsegums
Līmjava BOLIX (vai ekvivalents) 10 mm
Akmens vates lamellas Paroc CGL 20cy 100 mm [$\lambda_D \leq 0,037$ W/(mK)] (vai ekvivalents)

Apzīmējumi

Pieņemtais apzīmējums	Nosaukums
	Esošā siena
	Ārsienu siltinājums
	Cokola siltinājums
	Pagraba griestu siltinājums
	Jumta siltinājums
(S-1)	Siltinājumu tipi

Piezīmes:

- Par ±0,000 atzīmi pieņemta 1. stāva grīdas līmeņa atzīme.
- Visi izmēri doti horizontālā plaknē.
- Uzstādīt jaunu lietussavākšanas un novadīšanas sistēmu - skārds, teknes (Ø 150 mm), notekas (Ø 100 mm), 0,6 mm, PE pārklājums, pārklājums abpusējs, dubultais (≥50 mk).
- Tīrīt esošos skursteņus, ventilācijas šahtas.
- Pēc nepieciešamības nomainīt bojātos skursteņu ķieģeļus.
- Skursteņus, ventilācijas šahtas apšūt ar skārdu, 0,5 mm, Pural pārklājums, tonis RR32, uzstādīt jaunus skārda nosegelementus.
- Griezumu A-A, griezumu B-B skatīt lapās AR-9 un AR-10.
- Jumta lūku atrašanās vietas precizēt dabā.
- Ēkas ārsienas izdrupumus līdzināt ar BOLIX līmjavu.

Projektētājs: KOMERC VEIKSMES SIA "Komercveiksmes" REG.NR. 40003225811 Lielvārdes iela 42-2, Rīga, LV-1006		Ierosinātājs: "Gulbenes Energo Serviss", vienotais reģistrācijas Nr. 54603000121, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401					
Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršota atjaunošana, Skolas iela 5k-7, Gulbene			Rasējums Griezums A-A			Mērogs 1:200	Rasējuma Nr. AR-10
Būvprojekta daļas vadītājs	Izstrādātājs	Pasūt. Nr.	Arhīva Nr.	Stadija	Marka	Datums	Lapa/Lapas
I.Bite	K.Buša	Nr.GES/1.32/LIG/24/23	plans.dwg	PR	AR	25.11.2024	